


# 川越町水道施設管理等業務委託

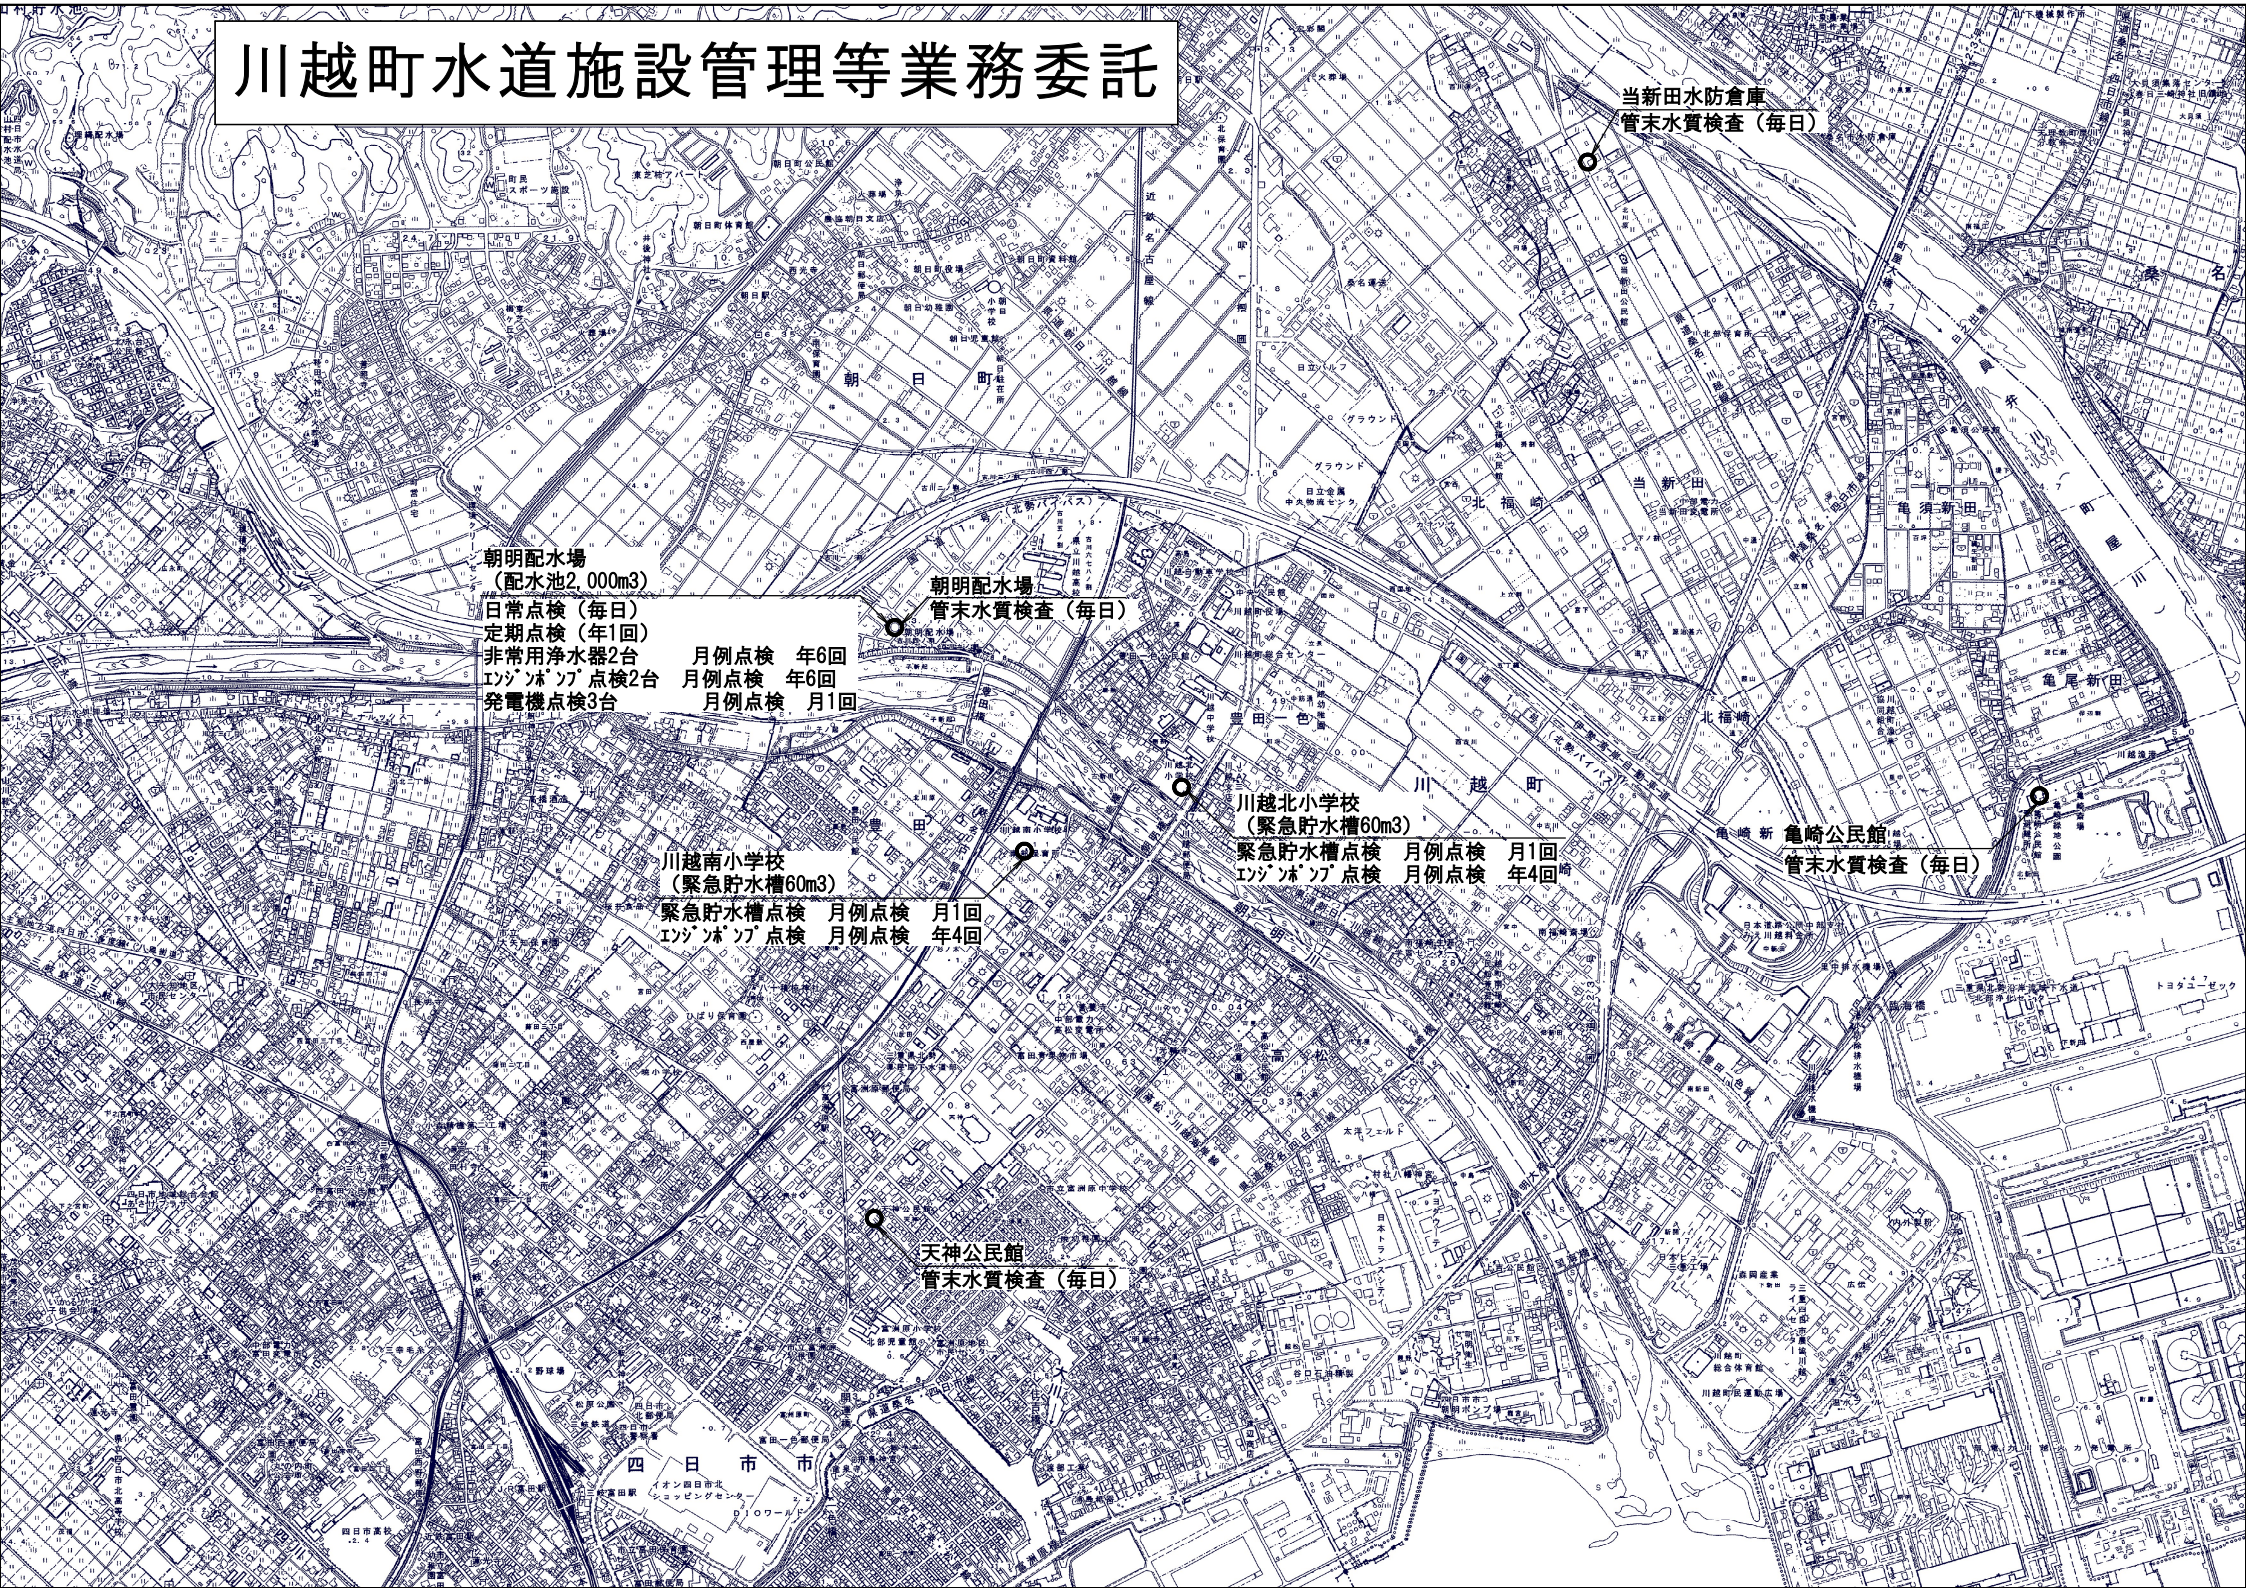

朝明配水場  
(配水池2,000m<sup>3</sup>)

日常点検 (毎日)  
定期点検 (年1回)  
非常用浄水器2台  
エンジンポンプ点検2台  
発電機点検3台

月例点検 年6回  
月例点検 年6回  
月例点検 月1回

川越南小学校  
(緊急貯水槽60m<sup>3</sup>)

緊急貯水槽点検 月例点検 月1回  
エンジンポンプ点検 月例点検 年4回

朝明配水場  
管末水質検査 (毎日)

川越北小学校  
(緊急貯水槽60m<sup>3</sup>)

緊急貯水槽点検 月例点検 月1回  
エンジンポンプ点検 月例点検 年4回

当新田水防倉庫  
管末水質検査 (毎日)

川崎新 川崎公民館  
管末水質検査 (毎日)

天神公民館  
管末水質検査 (毎日)

四日市市